

8 (800) 551-24-70
sales@tehtaim.ru



DRILL MASTER

буровой инструмент



Уважаемые коллеги!

Мы занимаемся изготовлением высококлассного оборудования, под брендом «DRILL MASTER», для ГНБ. Рады предложить Вам оборудование, описание которого представлено на сайте [замки для бурильных труб](#).

Собственное производство расположенное в Новочеркасске (40 км. от Ростова-на-Дону) гарантирует быстрое выполнение заказа, а вопрос логистики отработанный нашими специалистами, на сотне заказов, гарантирует и поставку в ближайшее время.

Ждем начала обоюдо выгодного сотрудничества.

8-800-551-24-70.

Ниже приложен : ГОСТ 5286-75
Замки для бурильных труб



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ЗАМКИ ДЛЯ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ

ГОСТ 5286—75

Издание официальное

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

ЗАМКИ ДЛЯ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ

Drilling tool joints

ГОСТ**5286—75*****Взамен****ГОСТ 5286—58**Дата введения **01.01.78**

Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)

Настоящий стандарт распространяется на замки, предназначенные для соединения в колонны бурильных труб по ГОСТ 631—75.

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Замки для бурильных труб должны изготавливаться типов, указанных в табл. 1.

1.2. Замки должны изготавливаться двух исполнений:

правые — с правой замковой резьбой и с правой резьбой для соединения замка с бурильными трубами;

левые — с левой замковой резьбой и с левой резьбой для соединения замка с бурильными трубами.

1.3. Основные размеры и масса замков должны соответствовать указанным на черт. 1 (для замков ЗН, ЗШ и ЗУ), на черт. 2 (для замков ЗШҚ и ЗУК) и в табл. 2.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена


© Издательство стандартов, 1975

© Издательство стандартов, 1994

* Переиздание (апрель 1994 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, утвержденными в сентябре 1979 г., январе 1983 г., июне 1988 г., июне 1990 г.


(ИУС 10—79, 5—83, 10—88, 10—90)

Обозначение типов	Наименование	Область применения
ЗН	Замок с нормальным проходным отверстием	Для соединения труб с высаженными внутрь концами
ЗШ	Замок с широким проходным отверстием	Для соединения труб с высаженными внутрь и наружу концами
ЗУ	Замок с увеличенным проходным отверстием	Для соединения труб с высаженными внутрь концами с коническими стабилизирующими поясками
ЗШК	Замок с широким проходным отверстием с конической расточкой	Для соединения труб с высаженными внутрь концами с коническими стабилизирующими поясками
ЗУК	Замок с увеличенным проходным отверстием с конической расточкой	Для соединения труб с высаженными внутрь и наружу концами с коническими стабилизирующими поясками

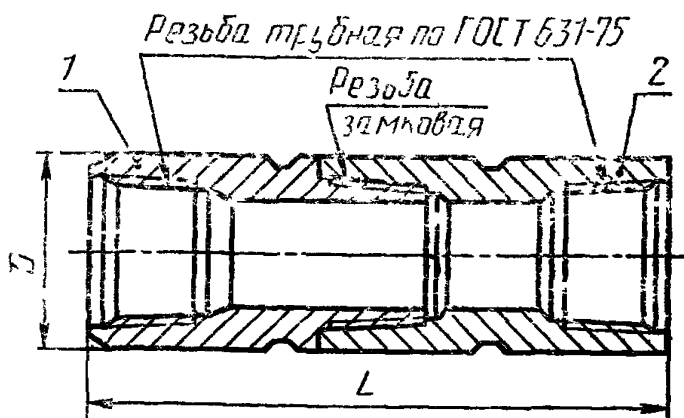

1 — nipple, 2 — муфта

Черт. 1

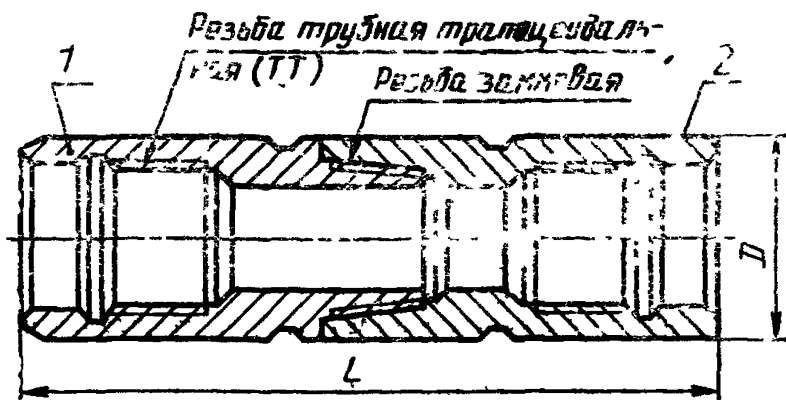1 — nipple;
2 — муфта.

Черт. 2

Размеры в мм

Обозначение типоразмера замка	Диаметр труб по ГОСТ 631—75		Обозначение замковой резьбы	D	L	Масса, кг
	с высажен- ными внутрь концами	с высажен- ными наружу концами				
ЗН-80	60,3	—	З 66	80	404	12
ЗН-95	73,0	—	З-76	95	431	16
ЗН-108	89,0	—	З-88	108	455	20
ЗН-113	89,0	—	З-88	113	455	23
(ЗН-140)	114,3	—	З-117	140	502	35
(ЗН-172)	139,7	—	З-140	172	560	58
(ЗН-197)	168,3	—	З-152	197	603	76
ЗШ-108	73,0	—	З-86	108	431	20
ЗШ-118	89,0	—	З-101	118	455	23
ЗШ-133	101,6	—	З-108	133	496	37
(ЗШ-146)	114,3	101,6	З-121	146	508	38
ЗШ-178	133,7	—	З-147	178	573	61
ЗШ-203	168,3	—	З-171	203	603	73
ЗУ-86	—	60,3	З-73	86	404	15
ЗУ-108	—	73,0	З-86	108	431	20
ЗУ-120	—	89,0	З-102	120	468	25
ЗУ-146	114,3	101,6	З-122	146	496	37
ЗУ-155	127,0	114,3	З-133	155	526	39
ЗУ-185	—	133,7	З-161	185	553	53
ЗУК-108	—	НК-73	З-86	108	431	17
ЗШҚ-113	ВК-89	—	З-101	118	454	22
ЗШҚ-133	ВК-102	—	З-108	133	506	32
ЗШҚ-178	ВК-110	—	З-147	178	573	61
ЗУК-120	—	НК-89	З-102	120	468	20
ЗУК-146	ВК-114	НК-102	З-122	146	506	36
ЗУК-155	ВК-127	НК-114	З-133	155	536	38

Примечания:

1. Типоразмеры замков, указанные в скобках, применять не рекомендуется
2. Обозначение замковой резьбы состоит из буквы З и целого значения большего диаметра основания конуса ниппеля.

о б о з н а ч е н и я замка типа ЗН с
наружным диаметром D 108 мм с правой резьбой:

Замок ЗН-108 ГОСТ 5286—75

Замок ЗН-108 Л ГОСТ 5286—75

14. Размеры ниппелей замков должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 3 (для ЗН, ЗШ и ЗУ), на черт. 3 и 9 и в табл. 4 и 11 (для замков ЗШК и ЗУК)-

Черт. 3

Таблица 3

Размеры в мм

Обозначение типоразмера замка	Обозначение замковой резьбы	D (пред. откл. ±0,5)	Наружный диаметр упорного уступа D ₁ (пред. откл. ±0,5)	Наружный диаметр торца D ₂ (пред. откл. ±1)	Диаметр цилиндрической выточки d ₁ (пред. откл. ±0,5)	Внутренний диаметр резьбы в плоскости торца d ₂ (справочный)	d ₂ (пред. откл. ±0,6)	L ₁ (пред. откл. +30 -10)	Расстояние от торца до конца резьбы с полным профилем l ₁ (пред. откл. +5)	Длина конуса под резьбу l ₂ (пред. откл. +8)	Масса, кг
3Н-80	3-66	80	76,5	70	63,5	57,451	25	240	77	87	5,5
3Н-95	3-76	95	91,0	86	76,2	70,151	32	260			7,5
3Н-108	3-88	108	103,5	102	92,0	86,026	38	275	90	100	9,0
3Н-113	3-88	113	108,0								10,5
3Н-140	3-117	140	134,5	127	117,5	111,426	58	305	110	120	16,0
3Н-172	3-140	172	164,5	154	144,5	138,426	70	340	115	125	27,0
3Н-197	3-152	197	186,0	181	171,5	165,401	89	365	121	131	35,0
3Ш-108	3-86	108	103,5	86	76,2	70,151	54	260	90	100	9,0
3Ш-118	3-101	118	114,0	102	92,0	86,026	62	275			10,5
3Ш-133	3-108	133	127,5	116	104,8	98,726	72	300	100	110	17,0
3Ш-146	3-121	146	140,5	127	117,5	111,426	80	305	110	120	17,5
3Ш-178	3-147	178	170,5	154	144,5	138,426	101	350	115	125	28,0
3Ш-203	3-171	203	196,0	181	171,5	165,401	127	365	121	131	33,0
3У-85	3-73	86	82,5	78	70,6	64,588	44	240	77	87	7,0
3У-108	3-86	108	103,5	98	81,0	78,899	54	260			9,0
3У-120	3-102	120	116,0	108	100,3	94,256	70	285	83	93	11,5
3У-146	3-122	146	140,5	130	117,5	111,426	82	305			17,0
3У-155	3-133	155	150,5	140	130,2	124,126	95	320	110	120	17,5
3У-185	3-161	185	180,0	167	157,2	151,126	120	340	115	125	24,0

Таблица 4

Размеры в мм

Обозначение типоразмера замка	Обозначение замковой резьбы	Обозначение резьбы для соединения с трубами	D (пред. откл. $\pm 0,5$)	Наружный диаметр упорного уступа D_r (пред. откл. $\pm 0,5$)	D_2 (пред. откл. ± 1)	d_s (пред. откл. $\pm 0,6$)	L_1 (пред. откл. $+30$ -10)	Масса, кг
ЗШК-118	3 101	ТТ82×5,08×1 32	118	114,0	100	62	275	10
ЗШК-133	3 108	ТТ94×5,08×1 32	133	127,5	115	72	310	15
ЗШК-178	3-147	ТТ132×5,08×1 32	178	170,5	156	101	350	29
ЗУК-108	3-86	ТТ78×5,03×1 32	108	103,5	94	54	260	8
ЗУК-120	3-102	ТТ94×5,08×1 32	120	116,0	110	70	285	9
ЗУК-146	3-146	ТТ107×5,08×1,32	146	140,5	125	82	310	16
ЗУК 155	3 133	ТТ122×5,08×1 32	155	150,5	140	95	325	17

Примечание (к табл 3 и 4) Допускается изготовлять шпильки замков с длинами, укороченными не более, чем на 20 мм по сравнению с номинальной длиной, в количестве не более 3% замков от партии.

Размеры в мм

Обозначение типоразмера замка	Обозначение замковой резьбы	D (пред. откл. $\pm 0,5$)	Наружный диаметр упорного торца D_1 (пред. откл. $\pm 0,5$)	Диаметр цилиндрической выточки d_1 (пред. откл. $\pm 0,5$)	Внутренний диаметр резьбы в плоскости торца d_2 (справочный)	d_4 (пред. откл. $\pm 0,6$)	L_2 (пред. откл. $+30$) -10)	Расстояние от торца до конца резьбы с полным профилем l_1 (пред. откл. $+5$)	Длина конуса под резьбы l_2 (пред. откл. $+8$)	Масса, кг
ЗН-80	3-66	80	76,5	63,5	57,451	36	240	77	87	6,5
ЗН-95	3-76	95	91,0	76,2	70,151	45	260			8,5
ЗН-108	3-88	108	103,5	92,0	86,026	58	275	90	100	11,0
ЗН-113	3-88	113	108,5							12,5
ЗН-140	3-117	140	134,5	117,5	111,426	78	305	110	120	19,0
ЗН-172	3-140	172	164,5	144,5	138,426	98	340	115	125	31,0
ЗН-197	3-152	197	186,0	171,5	165,401	122	365	121	131	41,0
ЗШ-108	3-86	108	103,5	76,2	70,151	54	260			11,0
ЗШ-118	3-101	118	114,0	92,0	86,026	62	275	90	100	12,5
ЗШ-133	3-108	133	127,5	104,8	98,726	72	300	100	110	20,0
ЗШ-146	3-121	146	140,5	117,5	111,426	80	305	110	120	20,5
ЗШ-178	3-147	178	170,5	144,5	138,426	101	350	115	125	33,0
ЗШ-203	3-171	203	196,0	171,5	165,401	127	355	121	131	40,0
ЗУ-86	3-73	86	82,5	70,6	64,588	44	240			8,0
ЗУ-108	3-86	108	103,5	84,0	78,889	54	250	77	87	11,0
ЗУ-120	3-102	120	116,0	100,3	94,256	78	285	83	93	13,5
ЗУ-146	3-122	146	140,5	117,5	111,426	95	305			20,0
ЗУ-155	3-133	155	150,5	130,2	124,126	105	320	110	120	21,5
ЗУ-185	3-161	185	180,0	157,2	151,126	132	350	115	125	29,0

Таблица 6

Размеры в мм

Обозначение типоразмера замка	Обозначение замковой резьбы	Обозначение резьбы для соединения замка с трубами	D (пред откл $\pm 0,5$)	Наружный диаметр упорного торца D ₁ (пред откл $\pm 0,5$)	d ₁ (пред. откл $\pm 0,6$)	L ₂ (пред откл +30 —10)	Масса, кг
ЗШК-118	З-101	ТГ82×5,08×1 32	118	114,0	62	275	12
ЗШК-133	З-108	ТГ94×5,08×1 32	133	127,5	72	310	17
ЗШК-178	З-147	ТГ132×5,08×1 32	178	170,5	101	350	32
ЗУК-108	З-86	ТГ78×5,08×1 32	108	103,5	54	260	9
ЗУК-120	З-102	ТГ94×5,08×1 32	120	116,0	70	285	11
ЗУК-146	З-122	ТГ107×5,08×1 32	146	140,5	82	310	20
ЗУК-155	З-133	ТГ122×5,08×1 32	155	150,5	95	325	21

Примечание к табл 5 и 6 Допускается изготовлять муфты замков с длинами, укороченными не более чем на 20 мм по сравнению с номинальной длиной, в количестве не более 3 % замков от партии

1.6. Форма и размеры профиля замковой резьбы (правой и левой) должны соответствовать указанной на черт. 5 и в табл. 7.

		в мм	7	
			на	
			4	
Шаг резьбы P	5,08 0		6,350	
		1)		16
		4		
Высота остроугольного профиля H	4376	5, 47		5,487
		1		
Высота профиля резьбы h	2,99 3		3,755	3,095
Рабочая высота профиля h	2,62 6	3,2 83	3,293	2,63 4
Высота среза вершины I	0,87 5	1, 09	1,097	1,42 7
		4		
Усечение впадины, f	0,50 8		0,636	0,965
	1,01 6		1,2170	1,65 1
Радиус закругления впадины g ♦	0,50 8		0,636	0,96 5
Радиус сопряжения g' , не более			0,38	

Угол уклона ϕ

7°7'30"

|

4°45'
48"

* Размеры приведены для проектирования резьбообразующего инструмента.
Шаг резьбы P измеряется параллельно оси резьбы **замка**.

17. Размеры замковых соединений должны соответствовать указанным на черт. б и в табл. 8.

C. 12 ГОСТ 5286—75

0	2f)	CM 09 2	H 0 D o o
Г	ч	0 0 1	* и
К			
ч			
\o	Я	см CD 00 о	ш со со о г- CA 05 со о о
g	* &	м- 1 о о ! о	• ю — (м о о о , ю
н		ф - 5 0 о , Г о " о	см 1 то C5, cq, со со со, ю
	«	00 C5 05 о	H * -4 4 H г 4 H
	« § ^ 2 м е ч		
) ft(f o 3 ч .	со со со г- to <ю CO oo	ac(O 05 о
	« и 5	с - о " " 05	I 5 " м о Г " О " "
	ч	о 5 о м 0 м о -	
	ж2 I	0 5 о 1 — о 1 -4	~ t
	3 с - ^ 'д	•ч* о о ю Г- со 00 CD см 05 о	05 to см 05 со 05
	Я		
и	я £ o ^	- о 4 I о со	- со со 5-с 1 ю о со
S	и 3 о о .	- о о о - D " D	1 1 о . Г ф 4
со X	ч 2 ° K y	со ю о- со	1 4 н 4 1 1 «
Я	- «		
я „ 0	£ й - а	Г- б- 0 о 00 Г- со со о 8	м 5 O 5 ю о 5 о 0 м о
3	к ? 5 о а	00 ■ 4f со со 00 о I о	1 } о CD I м 05 Г
сп	14 о я с ,	со Г" с- 00 ' 1 о *	i о ' 1 Г н 1
eg			
а			
	« а ^ « -		
	[« До я	о г- to 00 со § 5 я 0 1 о	о 5 ф ч о t 0 ом 00 05
	о . ч	со оо см оо г- ПГ оо " 1	т р о " C П ю о
		со 05 1 * " " ' i * 1	
	я o g'		
	g а я	> > >	1 H 1
	\$ C' &		
	£ S t		со
	я * 3 S		
	£ §	о о о о 0 о м 0 -	м ' 4 1 т ч
	а я у	со б- Г" » 00 о о (1	1 т ч
		л го го го го го го со го	со со го ГО ГО со го

18. Предельные отклонения замковой резьбы должны быть следующие:

шага на длине резьбы 25,4 мм между любыми двумя нитками, мм	+0,05
шага на всей длине резьбы, мм . . .	±0,11
половины угла профиля резьбы, м и н	+ 30
конусности на длине конуса 100 мм- наружного и среднего диаметра ниппеля, мм внутреннего и среднего диаметра муфты, мм	+0,25 —0,25

19. Предельные отклонения высоты профиля замковезьбы должны соответствовать указанным на черт. 7 и в табл. 9.

см *Линии*

Черт. 7


9

мм

	* +	ДЛ,
5,08	—0,12	+0,08
6,35	—0,18	+0.12

П р и м е ч а н и е . Предельные отклонения, указанные в табл. 9# являются исходными для проектирования резьбообразующего инструмента и факультативными для изделий.

1.10 Форма и размеры профиля резьбы трубной трапецеидальной ТТ (правой и левой) должны соответствовать указанной на черт. 8 и в табл. 10.

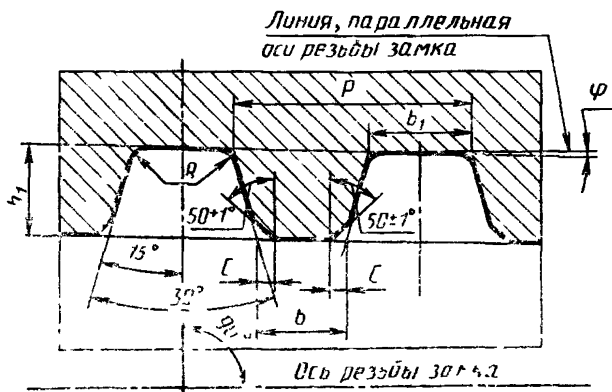

Черт. 8

Таблица 10

Размеры в мм

Элементы профиля резьбы	Нормы
Шаг резьбы P	5,08
Конусность резьбы $2 \operatorname{tg} \varphi$	1 32
Угол уклона φ	$0^{\circ}53'42''$
Высота профиля резьбы h_1	$1,90^{+0,10}$
Площадка b	1,88
Площадка b_1	$2,18^{+0,05}$
Радиус сопряжения R	0,30—0,05
Ширина скоса C	$0,30^{+0,05}$


Примечания:

1 Шаг резьбы P измеряется параллельно оси резьбы замка.

2 Предельные отклонения, указанные в табл. 10, за исключением предельного отклонения на высоту профиля резьбы h_1 , являются исходными для проектирования резьбообразующего инструмента и факультативными для изделий.

3 Допускается замена скосов $S \times 50^{\circ}$ радиусом скругления $0,35^{+0,05}$ мм.

1.11. Размеры концов ниппеля и муфты с резьбой ТТ должны соответствовать указанным на черт 9 и в табл. 11.

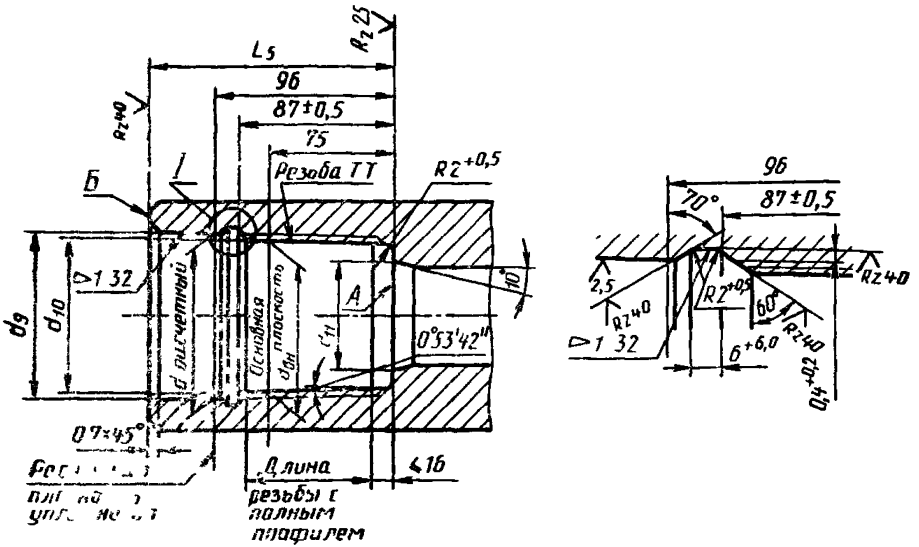

Черт 9

Таблица 11

мм

Обозначение резьбы	Внутренний диаметр резьбы в основной плоскости $d_{вн}$	Диаметр конической расточки в расчетной плоскости уплотнения $d_{расч}$	Диаметр конической расточки в плоскости торца d_0 (справочный)	Внутренний диаметр резьбы в плоскости торца d_{10} (справочный)	d_{11} (пред. откл. +0,5)	l_5 (пред. откл. ±0,3)
ТТ78×5,08×1 32	78,35	84,25	85,375	80,131	55	132
ТТ82×5,08×1 32	82,34	88,24	89,365	84,121	63	
ТТ94×5,08×1 32	94,31	100,21	101,335	96,091	73	
ТТ107×5,08×1 32	107,29	113,19	114,565	109,321	83	140
ТТ122×5,08×1 32	122,25	128,15	129,525	124,281	96	
ТТ132×5,08×1,32	132,23	138,13	139,505	134,261	102	

Примечание Обозначение трубной трапецидальной резьбы определяется буквами ТТ, внутренним диаметром резьбы в основной плоскости ($d_{вн}$) в целых числах (без дробных долей), шагом и конусностью резьбы

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.12. Предельные отклонения резьбы ТТ должны быть следующие:

шага на длине резьбы 25,4 мм между любыми двумя нитками, мм	$\pm 0,05$
шага на всей длине резьбы, мм	$\pm 0,10$
половины угла профиля резьбы, мин	± 45
конусности на длине конуса 65 мм по внутреннему и наружному диаметрам, мм	$-0,20$

1.13. Предельные отклонения конусности конической расточки на всей длине ее $\pm 0,05$ мм.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Замки должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Замки должны изготавливаться из стали марки 40ХН по ГОСТ 4543—71. Механические свойства термически обработанных замков должны соответствовать указанным ниже:

временное сопротивление разрыву σ_b , кгс/см ² , не менее	90
предел текучести σ_t , кгс/см ² , не менее	75
относительное удлинение δ_5 , %, не менее	10
относительное сужение ψ , %, не менее	45
ударная вязкость d_k , кгс·см/см ² , не менее	7
твердость по Бринеллю НВ, в пределах	285 .. 341

2.3. На наружной и внутренней поверхностях замка не должно быть трещин, волосовин, плен, раковин и расслоений. Вырубка, заварка и заделка дефектных мест не допускаются.

2.4. Поверхности упорного уступа ниппеля и упорного торца муфты должны быть гладкими, без заусенцев, рванин, забоин и других дефектов, нарушающих плотность соединения. Знаки маркировки на данные поверхности наносить не допускается.

2.5. Разностенность ниппеля у торца конуса (размер d_6 , черт. 6) не должны превышать для замков ЗШ-108, ЗШ-118, ЗШ-133, ЗШ-146, ЗУ-108, ЗУ-120, ЗУ-86, ЗУ-146, ЗУ-155, ЗУК-108, ЗШК-118, ЗШК-133, ЗУК-120, ЗУК-146 и ЗУК-155 1,5 мм, для остальных замков — 2 мм.

2.6. Допуск перпендикулярности упорных торцов ниппеля и муфты к оси замковой резьбы не должен быть более 0,1 мм, а допуск плоскостности на ширине упорного уступа ниппеля и упорного торца муфты — 0,07 мм.

2.7. Допуск перпендикулярности торцов А и Б (черт. 9) к оси резьбы ТТ не должен быть более 0,06 мм. Отклонения от плоскостности на ширине этих торцов не должны быть более 0,06 мм.

2.8. Замокная резьба и резьбы ТТ должны быть гладкими, без забоин выкрошенных ниток, заусенцев, рванин, продольных углублений вдоль образующей резьбы и других дефектов, нарушающих непрерывность, герметичность и прочность резьбы.

2.9. Параметры шероховатости поверхности замковой резьбы и резьбы ТТ должны быть $Rz \leq 20$ мкм по ГОСТ 2789—73.

2.10. Заходной виток замковой резьбы ниппеля и муфты должен быть притуплен до основания профиля или выполнен в виде скоса под углом 30° — 3° к оси резьбы.

2.11. Резьбы замков и конические расточки должны быть фосфатированы.

2.12. Допуск соосности осей замковой резьбы и трубной не должен быть более 0,6 мм в плоскости торца и 1,75 мм на длине 1 м.

2.13. Допуск соосности осей конической выточки замковой резьбы и цилиндрической выточки резьбы, предназначенной для соединения замков ЗН, ЗШ и ЗУ с трубами, не должен быть более 0,6 мм.

2.14. Допуск соосности осей резьбы ТТ и конической расточки концов замков ЗШК и ЗУК, предназначенных для соединения с трубами, не должен быть более 0,04 мм.

2.15. Допускается наличие фаски не на всей боковой поверхности, выполненной под углом 10° между диаметром проходного отверстия и торцем А (черт. 9), чернота на этой поверхности при отсутствии заусенцев на упорном торце А.


2.16. Величина натяга замковой резьбы ниппеля должна быть $15,875 \pm 0,025$ (черт. 10).

Величина натяга замковой резьбы муфт с резьбой до 3 —122 включ. должна находиться в пределах указанных на черт. П, остальных — на черт. 12.
(Измененная редакция. Изм. № 1).

Z.3У5

Черт. 1

Черт 12

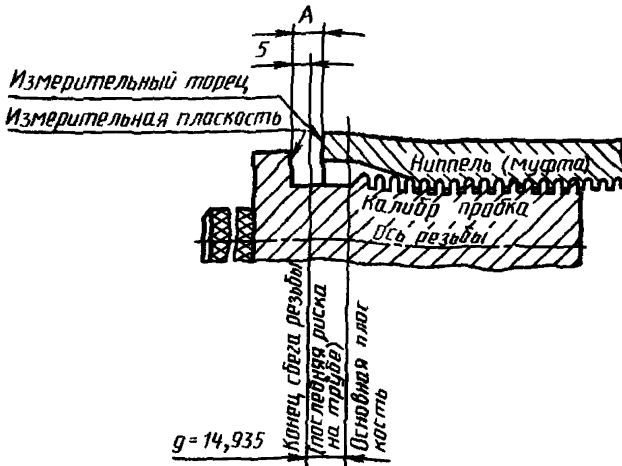


Черт. 13

2.17. Величина натяга резьбы, предназначенной для соединения замков ЗН, ЗШ и ЗУ с трубами, должна быть $A=8\pm 2,4$ мм (черт. 13).

2.18. Величина натяга h_p (черт. 14) резьбы ТТ не должна быть более:

$42\pm 1,6$ мм — для замков ЗУК-108, ЗШК-118, ЗУК-120 и ЗШК-133;

$50\pm 1,6$ мм — для остальных замков.

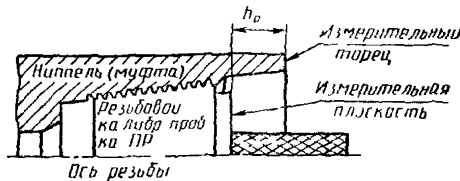

Черт. 14

2.19. Величина натяга h_r (черт. 15) резьбы ТТ не должна быть более:

$54\pm 1,6$ мм — для замков ЗУК-108, ЗШК-118, ЗУК-120 и ЗШК-133;

$62\pm 1,6$ мм — для остальных замков.

2.20. Предельные[^] отклонения величины диаметра в расчетной плоскости конической расточки замков ЗШ К и ЗУК должны быть следующие:

- $\pm 1,6$ мм — для замков ЗУК-108 и ЗШК-118 (черт. 16);
- $+ 3,2$ мм — для остальных замков (черт. 17).

торЩ

Черт* 16

lu B

;


a O

Черт. 17

2.21. На ниппелях и муфтах должен быть проточен поясok для маркировки, а на ниппелях и муфтах левых замков, кроме пояска для маркировки, должен быть проточен также опознавательный поясok (черт. 18).

Правые и левые ниппели и муфты ЗУ-120, ЗУ-155, ЗУК-120 и ЗУК-155 должны иметь опознавательную лунку (черт. 18).

2.20, 2.21. (Измененная редакция, Изм. №).

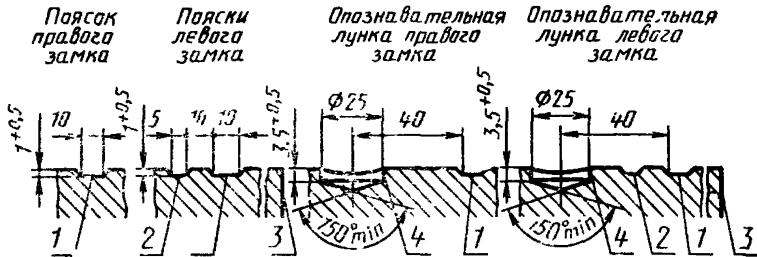

1—поясок для маркировки; 2—опознавательный поясик; 3—упорный торец муфты или упорный уступ ниппеля; 4—опознавательная лунка.

Черт. 18

2.22. Ресурс замка до среднего ремонта — не менее 500 свинчиваний.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Химический состав стали замков должен проверяться по ГОСТ 7565—81.

3.2. Механические свойства стали замков должны проверяться на образцах, отобранных от партии деталей одного типоразмера, прошедших термообработку по одинаковому режиму.

3.3. Испытание на растяжение должно проводиться по ГОСТ 10006—80 на продольных образцах.

3.4. Испытание на ударную вязкость должно проводиться по ГОСТ 9454—78.

3.5. Твердость должна проверяться на каждом ниппеле и каждой муфте по ГОСТ 9012—59.

3.6. Разностенность должна проверяться у каждого ниппеля.

3.7. Допуски плоскостности и перпендикулярности упорных уступов ниппеля и муфты, а также торцов А и Б (черт. 9) должны проверяться у каждого ниппеля и каждой муфты.

3.8. Качество покрытия на резьбе должно проверяться выборочно в соответствии с ГОСТ 9.302—88.

3.9. Допуск соосности резьб обоих концов ниппелей и муфт должно проверяться выборочно.

3.10. Конусность замковой резьбы по наружному диаметру наружных резьб и по внутреннему диаметру внутренних резьб, а также конической расточки резьбы ТТ должны проверяться у каждого ниппеля и каждой муфты.

3.11. Отклонения от шага резьбы, половины угла профиля всех резьб, конусность по среднему диаметру (для замковой резьбы и резьбы, предназначенной для соединения замков ЗН, ЗШ и ЗУ с трубами), а также конусность по наружному диаметру резьбы ТТ должны проверяться периодически.

3.12. Допуск соосности резьб, соответствующих выточек и расточки согласно пп. 2.12—2.14, проверяется выборочно.

3.13. Натяг замковой резьбы и резьбы, предназначенной для соединения замка с трубами, должен проверяться у каждого ниппеля и каждой муфты.

3.14. Величина диаметра в расчетной плоскости конической расточки замков ЗШК и ЗУК должна проверяться у каждого ниппеля и каждой муфты.

3.15. Периодичность проверок отдельных параметров замков (не оговоренных особо) определяется предприятием-изготовителем.

4.1 Механические свойства замков (п. 2.2) должны проверяться на образцах, вырезанных из замкового конца ниппеля.

Образцы должны вырезаться методом, не изменяющим структуры и механических сталей! проверяемой детали замка. Напильники резьбы на образцах не обязательно.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.2. Проверка твердости должна проводиться на наружной цилиндрической поверхности каждого ниппеля и каждой муфты в двух местах: на расстоянии 15—20 мм от пояска для маркировки и на этом же расстоянии от торца ниппеля и от торца муфты.

4.3. Плоскостность (пп. 2.6, 2.7) должна проверяться по всей ширине упорных поверхностей ниппелей и муфт с помощью универсального инструмента или специальных приборов. Перпендикулярность в каждом ниппеле и в каждой муфте проверяется одновременно с проверкой резьбы калибрами.

Перпендикулярность (пп. 2.6 и 2.7) определяется как разность наибольшего и наименьшего расстояния между измерительной плоскостью калибра и упорными поверхностями ниппелей и муфт.

4.4. Качество покрытия на резьбе (п. 2.11) проверяется в трех равномерно расположенных точках по окружности нитки резьбы капельным или другим способом.

4.5. Соосность резьб (пп. 2.12—2.14) обоих концов ниппелей и муфт проверяется следующим способом.

Проверяемую деталь замка одним концом свинчивают с контрольной оправкой, точно центрированной в приспособлении (или на токарном станке), другим концом деталь свинчивают со второй оправкой шлифованная цилиндрическая часть которой, длиной 100—200 мм, соосна с нарезанной частью. Вращая деталь, определяют биение второй оправки у торца детали и на конце оправки при помощи индикатора часового типа. Отклонение от соосности у торца определяется непосредственно по индикатору (отклонение от соосности равно половине величины биения). Перекос осей на длине 1 м определяют из соотношения величин биения у торца детали и у конца оправки.

4.6. Конусность по наружному диаметру наружных резьб и по внутреннему диаметру внутренних резьб (для замковой резьбы и резьбы, предназначенной для соединения замков ЗН, ЗШ и ЗУ с трубами) (п. 1.8) должна проверяться гладкими коническими калибрами (кольцами и пробками) с применением пластинчатого щупа:

шириной 3 мм для замков: от ЗН-80 до ЗН-140; от ЗШ-108 до ЗШ-146; от ЗУ-86 до ЗУ-155 и шириной 4 мм для остальных замков или при помощи других средств измерения.

4.7. Конусность резьбы ТТ по внутреннему диаметру, а также конической расточки ниппелей и муфт замков ЗШК и ЗУК (пп. 1.12 и 1.13) должна проверяться рабочими гладкими коническими калибрами-пробками с применением пластинчатого щупа.

Ширина щупов: 4 мм для замков ЗШК-178 и 3 мм для остальных замков.

4.8. Шаг резьбы, половина угла профиля и высота профиля всех резьб, конусность по среднему диаметру (для замковой резьбы, предназначенной для соединения замков ЗН, ЗШ и ЗУ с трубами), а также конусность по наружному диаметру резьбы ТТ (пп. 1.6—1.12) должны проверяться с помощью универсальных измерительных средств или специальных приборов.

4.9. Соосность резьб соответствующих выточек и расточки (пп. 2.13 и 2.14) проверяют с помощью универсальных измерительных средств.

4.10. Перед проверкой величины натяга всех резьб с поверхности резьбы ниппелей и муфт должны быть удалены заусенцы или другие шероховатости. Калибры и изделия должны быть тщательно очищены, и на поверхность резьбы должен быть нанесен тонкий слой жидкого масла. Резьбовые калибры должны навинчиваться на резьбу до отказа усилием одного человека с применением рычага длиной 150 мм.

4.11. При контроле величины натяга замковой резьбы муфт с резьбой до 3—133 измерительная плоскость любого рабочего резьбового калибра-пробки должна совпадать с упорным торцом или заходить за торец на 0,25 мм (черт. 11), а у муфт с резьбой 3—133 и выше — должна совпадать с упорным торцом или не доходить до торца на 0,25 мм (черт. 12).

До 01.01.93 при проверке натяга муфт калибрами потребителя измерительная плоскость резьбового калибра-пробки для резьб до 3—122 включительно должна заходить за упорный торец, не более, чем на 0,50 мм или не доходить до торца не более чем на 0,10 мм, а для остальных резьб измерительная плоскость калибра должна заходить за торец не более чем на 0,25 мм или не доходить до торца не более, чем на 0,35 мм.

4.12. При контроле величины натяга замковой резьбы ниппеля измерительная плоскость любого рабочего резьбового калибра-кольца должна находиться на расстоянии 15,875 мм от упорного уступа.

До 01.01.93 при проверке натяга ниппелей калибрами у потребителя измерительная плоскость резьбового калибра-кольца должна находиться для резьб до 3—122 включительно на расстоянии 15,875 мм от упорного уступа, а для остальных резьб — на расстоянии 15,875-0,35 мм от упорного уступа.

4.11, 4.12. **(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3, 4).**

4.13. При контроле величины натяга резьбы ТТ замков ЗУК-108, ЗШК-118, ЗУК-120 и ЗШК-133 измерительная плоскость любого рабочего калибра-пробки должна находиться на расстоянии $54 \pm 1,6$ мм от торца детали замка, у остальных размеров замком — на расстоянии $62 \pm 1,6$ мм.

4.14. При контроле величины диаметра в расчетной плоскости конической расточки замков ЗУК-108 и ЗШК-118 измерительная плоскость любого рабочего калибра-пробки должна совпадать с торцом детали замка. Предельные отклонения величины натяга $\pm 1,6$ мм. Для остальных замков измерительная плоскость должна совпадать с торцом детали замка или не доходить до торца на 3,2 мм.

4.

4.1. На ниппеле и муфте каждого замка на поясах для маркировки должна быть нанесена маркировка в следующем порядке:
товарный знак предприятия-изготовителя;
типоразмер замка;
дата выпуска (месяц, год);

обозначение настоящего стандарта.

5.2. Маркировка должна быть произведена четко клеймами шрифтом ПО-6, ПО-8 по ГОСТ 2930—62.

5.3. Резьбы замков, поверхности конических расточек и упорные уступы (торцы) для предохранения от коррозии должны быть покрыты антикоррозионной смазкой по ГОСТ 9.014—88.

5.4. При транспортировании ниппелей и муфт отдельно замковая резьба и упорный уступ (торец), а замков ЗШК и ЗУК также резьба ТТ и коническая расточка должны быть предохранены от повреждений.

Способ упаковки и защиты от повреждений устанавливается по согласованию с потребителем.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.5. Каждая партия замков, а также ниппелей и муфт должна сопровождаться документом, удостоверяющим соответствие их качества требованиям настоящего стандарта.

Документ должен содержать:

наименование организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель;

наименование предприятия-изготовителя, его местонахождение (город) или условный адрес;

наименование изделий и их обозначение;

дату выпуска;

количество изделий;

результаты проверок и испытаний;

обозначение настоящего стандарта.

5.6. Замки, рассортированные по типоразмерам, должны храниться под навесом или в закрытом помещении, уложенными в штабели или в вертикальном положении.

При укладке замков должно быть обращено внимание на предохранение резьб и упорных поверхностей ниппелей и муфт от механических повреждений.

Редактор *А. П. Владимиров*
Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *Т. А. Васильева*

Сдано в наб. 10.05 94 Подп в печ 30.06 94 Усл п л 1,63 Усл кр отт 1,63.
Уч-изд. л. 1,45 Тир. 268 экз С 1475

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Калужская типография стандартов, ул Московская, 256 Зак 999